Norādiet rasējumā nepieciešamos datus un mēs sagatavosim Jums piedāvājumu.

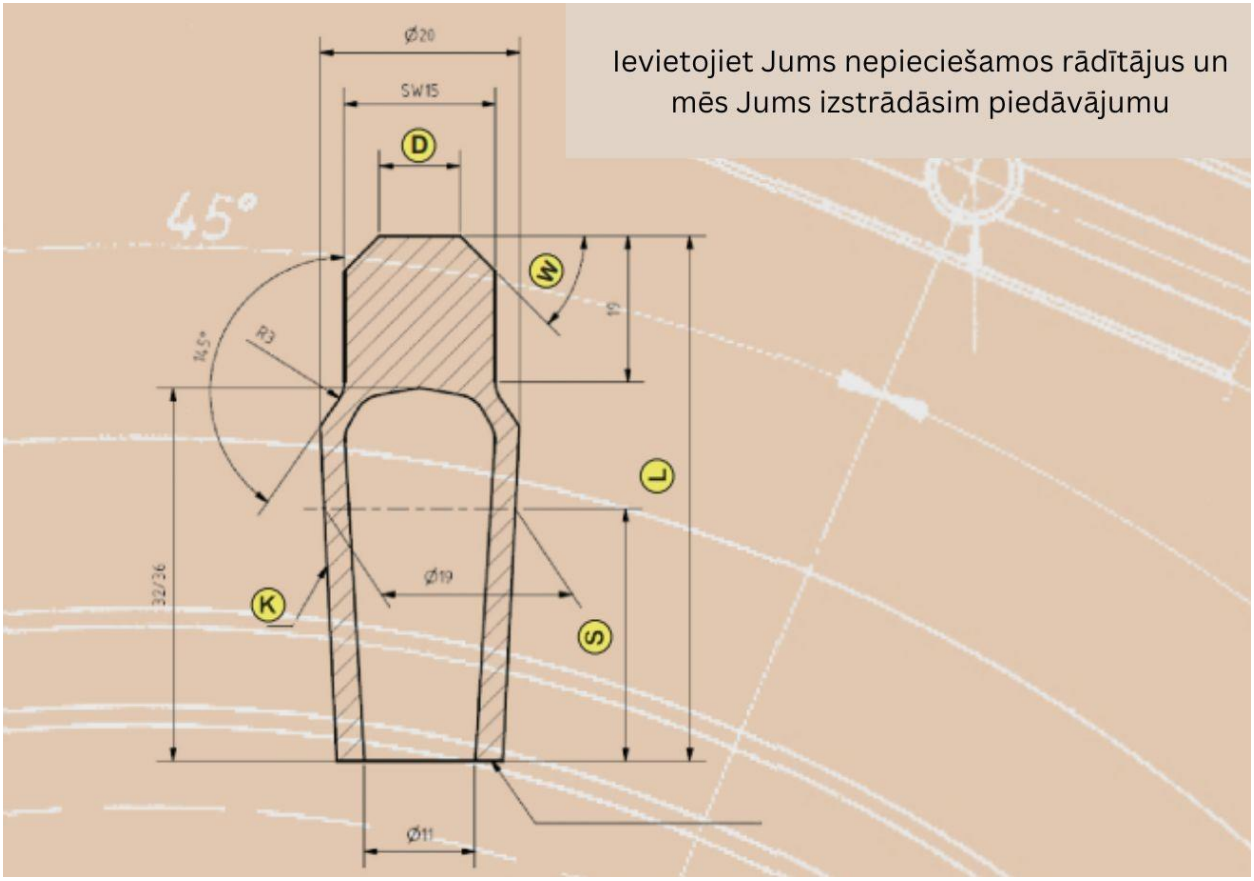

ELEKTRODI					KONTAKTI
Diametrs „D“	**0 – 15 mm**	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Vards :
Garums „L“	**50/55 mm**	mm	mm	mm	Telefona nr.
Lenkis "W"	**30°/45°/60°**	°	°	°	e - pasts:
Konuss „K“	**1:10/BS**	☐ BS ☐ 1:10	☐ BS ☐ 1:10	☐ BS ☐ 1:10	Firmas nosaukums:
Garums konusam "S"	**20/25 mm**	☐ 20 mm ☐ 25 mm	☐ 20 mm ☐ 25 mm	☐ 20 mm ☐ 25 mm	Piezīmes:
Daudzums		Gab.	Gab.	Gab.	